



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

АППАРАТА ТРАНССОНИК В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ :


1. Монтаж на всасе сетевого насоса.

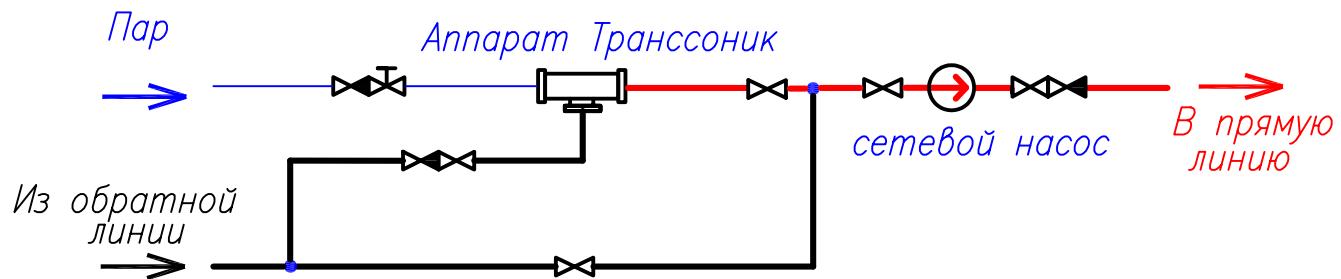

2. Монтаж на напоре сетевого насоса.

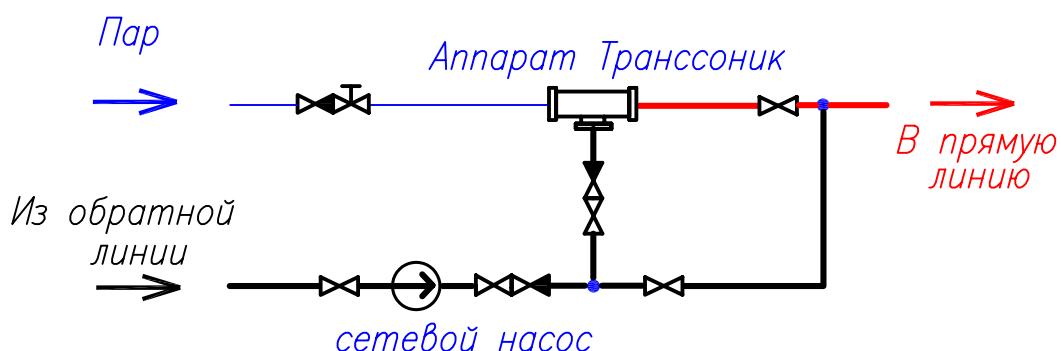

3. Монтаж параллельно сетевому насосу.

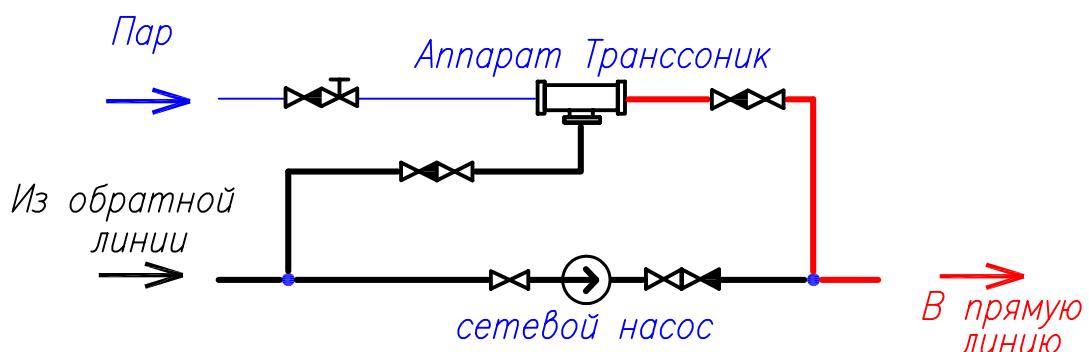

Условные обозначения:

- паровой вентиль
- шаровой кран
- обратный клапан
- паропровод
- трубопровод теплофикационной воды